

HOJA DE DATOS

Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula



Cliente :

Línea del producto : W22 IE3 Trifásico

Código del producto : 11876016

Carcasa	: 160M	Tiempo de rotor bloqueado	: 19s (frío) 11s (caliente)
Potencia	: 11 kW (15 HP)	Elevación de temperatura	: 80 K
Frecuencia	: 50 Hz	Régimen de servicio	: S1
Tensión nominal	: 380/660 V	Temperatura ambiente	: -20°C hasta +40°C
Polos	: 4	Altitud	: 1000 m
Corriente nominal	: 22.0/12.7 A	Grado de protección	: IP55
Ip/In	: 8.0	Método de refrigeración	: IC411 - TEFC
Rotación nominal	: 1478 rpm	Forma constructiva	: B3R(E)
Torque nominal	: 7.25 kgfm	Sentido de giro ¹	: Ambos
Clase de aislamiento	: F	Nivel de ruido ²	: 61.0 dB(A)
Factor de servicio	: 1.00	Método de Arranque	: Partida directa
Momento de inercia (J)	: 0.1191 kgm ²	Masa aproximada ³	: 113 kg
Categoría	: N		

Potencia 25% 50% 75% 100%

Rendimiento (%) 0.000 90.7 91.6 91.4

Cos Φ 0.00 0.65 0.77 0.83

Fuerzas en la fundación

Tracción máxima : 273 kgf

Compresión máxima : 411 kgf

Pérdidas en puntos de funcionamiento estándar (velocidad; par), en porcentaje de la potencia nominal

P1 (0,9;1,0)	P2 (0,5;1,0)	P3 (0,25;1,0)	P4 (0,9;0,5)	P5 (0,5;0,5)	P6 (0,5;0,25)	P7 (0,25;0,25)
7.9	5.9	5.2	5.2	3.3	2.7	1.8

	Delantero	Trasero
Tipo de cojinete	: 6309 ZZ C3	: 6209 ZZ C3
Sello	: V'Ring	: V'Ring
Intervalo de lubricación	: -	: -
Cantidad de lubricante	: -	: -
Tipo de lubricante	: 00088	

Notas

Esta revisión reemplaza y cancela la anterior, la cual deberá ser eliminada.

- (1) Mirando la punta delantera del eje del motor.
- (2) Medido a 1m y con tolerancia de +3dB(A).
- (3) Masa aproximada sujetos a cambios después del proceso de fabricación.
- (4) Al 100% de la carga completa.

Los valores indicados son valores promedio con base en ensayos y para alimentación en red senoidal, sujetos a las tolerancias de la norma IEC 60034-1.

Rev.	Resumen de los cambios	Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor		Pagina 1 / 2 Revisión		
Verificador				
Fecha	21/06/2026			

HOJA DE DATOS

Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula






Cliente :

Protección térmica

ID	Aplicación	Tipo	Cantidad	Temperatura de Detección
1	Devanado	Termistor - 2 alambres	1 x Fase	155 °C

Rev.	Resumen de los cambios		Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor					
Verificador					
Fecha	21/06/2026			Pagina 2 / 2	Revisión

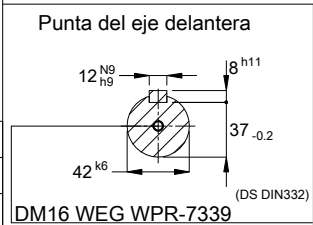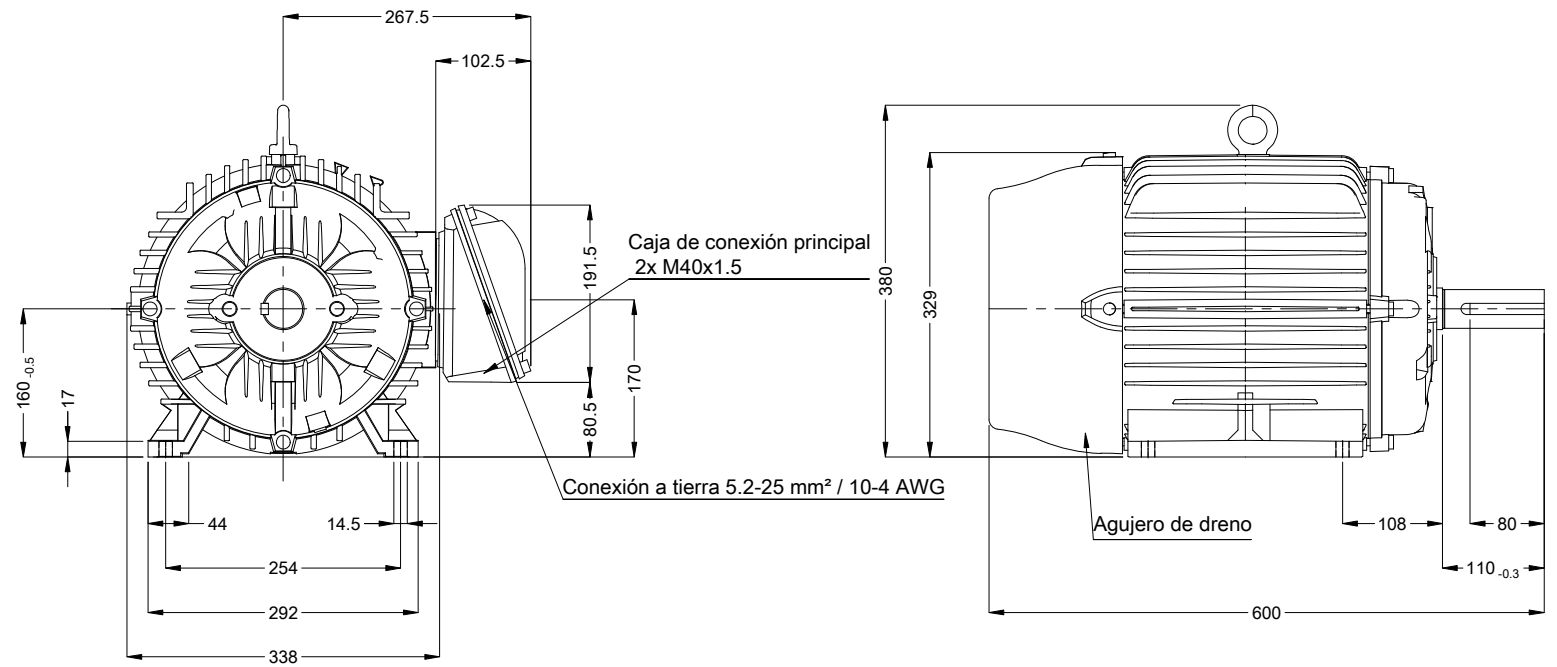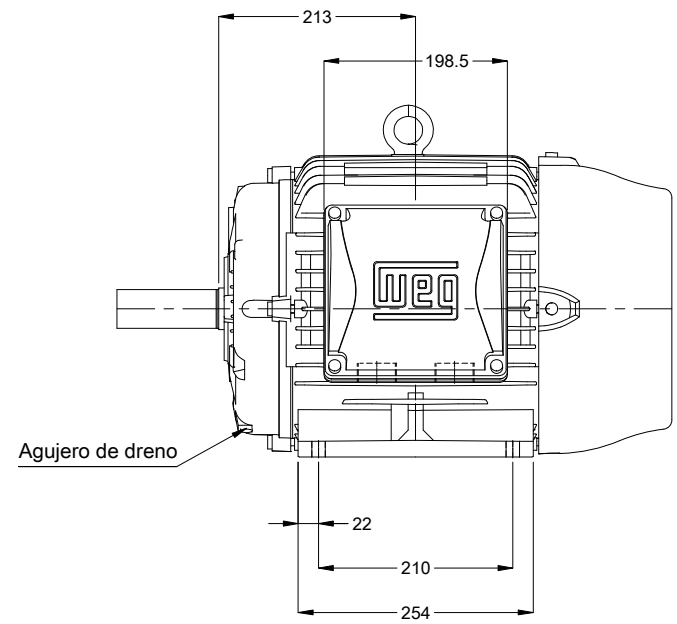

11 kW (15 HP) 04 Polos 50 Hz										A
				Escala 1 : 8						
							HYBRISUSER			00
No MODIFICACION	LOC	RESUMEN DE MODIFICACIONES					EJECUTADO	VERIFICADO	LIBERADO	FECHA
EJEC.	HYBRISUSER		MOTOR TRIF. W22 IE3					PREVIEW		
VERIF.			CARCASA 160M IP55 TEFC							
LIBER.								WDD	00	
FECHA LB.								HOJA	1 / 1	